


STUDNIE WODOMIERZOWE ETANK 1200

1. Wiadomości ogólne:

ETANK 1200 to monolityczne studnie wodomierzowe wykonane z utwardzonego polietylenu. Sprawdzają się w każdych warunkach pogodowych i gruntowych. Stanowią idealne rozwiązanie łączące wysoką jakość wykonania, trwałość użytkowania, lekkość konstrukcji, łatwą eksploatację i dobrą cenę. Różnorodność zastosowań sprawia, że mogą służyć także jako przepompownie lub zbiorniki bezodpływowe.

2. Zastosowanie:

- ☞ dla każdego budynku, którego właściciele chcą sobie zapewnić niezależną kontrolę zużycia wody bez wprowadzania do budynków postronnych osób zbierających wskazania urządzeń pomiarowych
- ☞ na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych lub w przypadku okresowego ich występowania
- ☞ na niezabudowanych nieruchomościach gruntowych lub w budynkach nieposiadających pomieszczeń nadających się do zamontowania wodomierza

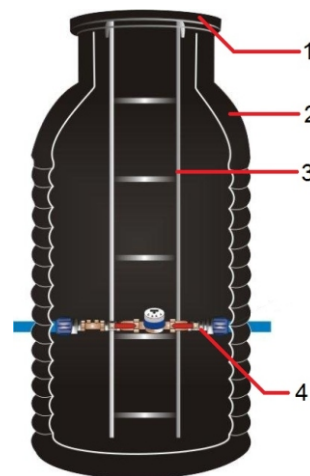

3. Budowa:

1. Pokrywa (wykonana z LDPE – utwardzony polietylen)
2. Korpus studni (monolit z LDPE)
3. Drabinka żłazowa ze stopniami antypoślizgowymi
4. Instalacja sanitarna

4. Zalety:

- ☞ niezwykle wytrzymała dzięki karbowanej konstrukcji
- ☞ łatwy i wygodny dostęp do wnętrza studni i samego wodomierza (za pomocą węża rewizyjnego DN 600 i drabinki żłazowej – studnie przełazowe)
- ☞ można ją ulokować w dowolnym miejscu (choć najlepiej na trawniku)
- ☞ może pełnić funkcję przepompowni lub zbiornika bezodpływowego
- ☞ lekka konstrukcja i szczelność
- ☞ łatwa instalacja (niski koszt robocizny i krótszy czas pracy)
- ☞ możliwy montaż na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych
- ☞ możliwy montaż na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych
- ☞ posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH
- ☞ możliwość przyłączenia do 5 wodomierzy



	Wysokość [m]	Średnica [mm]	
ETANK 1200/1,30	1,30	1200	
ETANK 1200/1,62	1,62	1200	
ETANK 1200/2,00	2,00	1200	
Kompletacja zestawu	1	2	3
Zestaw przyłączeniowy	+	+	+
Wodomierz	-	+	-
Zawór antyskażeniowy	-	+	+

*zestaw przyłączeniowy to: złącza PE, kolana, trójniki, zawory

- ☞ Przy zamówieniu należy podać:
- ☞ oznaczenie zbiornika studni np.. ETANK1200/2,00
- ☞ typ kompletacji np. 1, 2 lub 3
- ☞ średnice przyłączy wejścia i wyjścia
- ☞ ilość wyjść przystosowane do wodomierzy np. 3/4"
- ☞ głębokość na jakiej należy wyprowadzić przyłącza (licząc od powierzchni gruntu)